


Гидроцилиндр КГЦ1117.80-45-1200

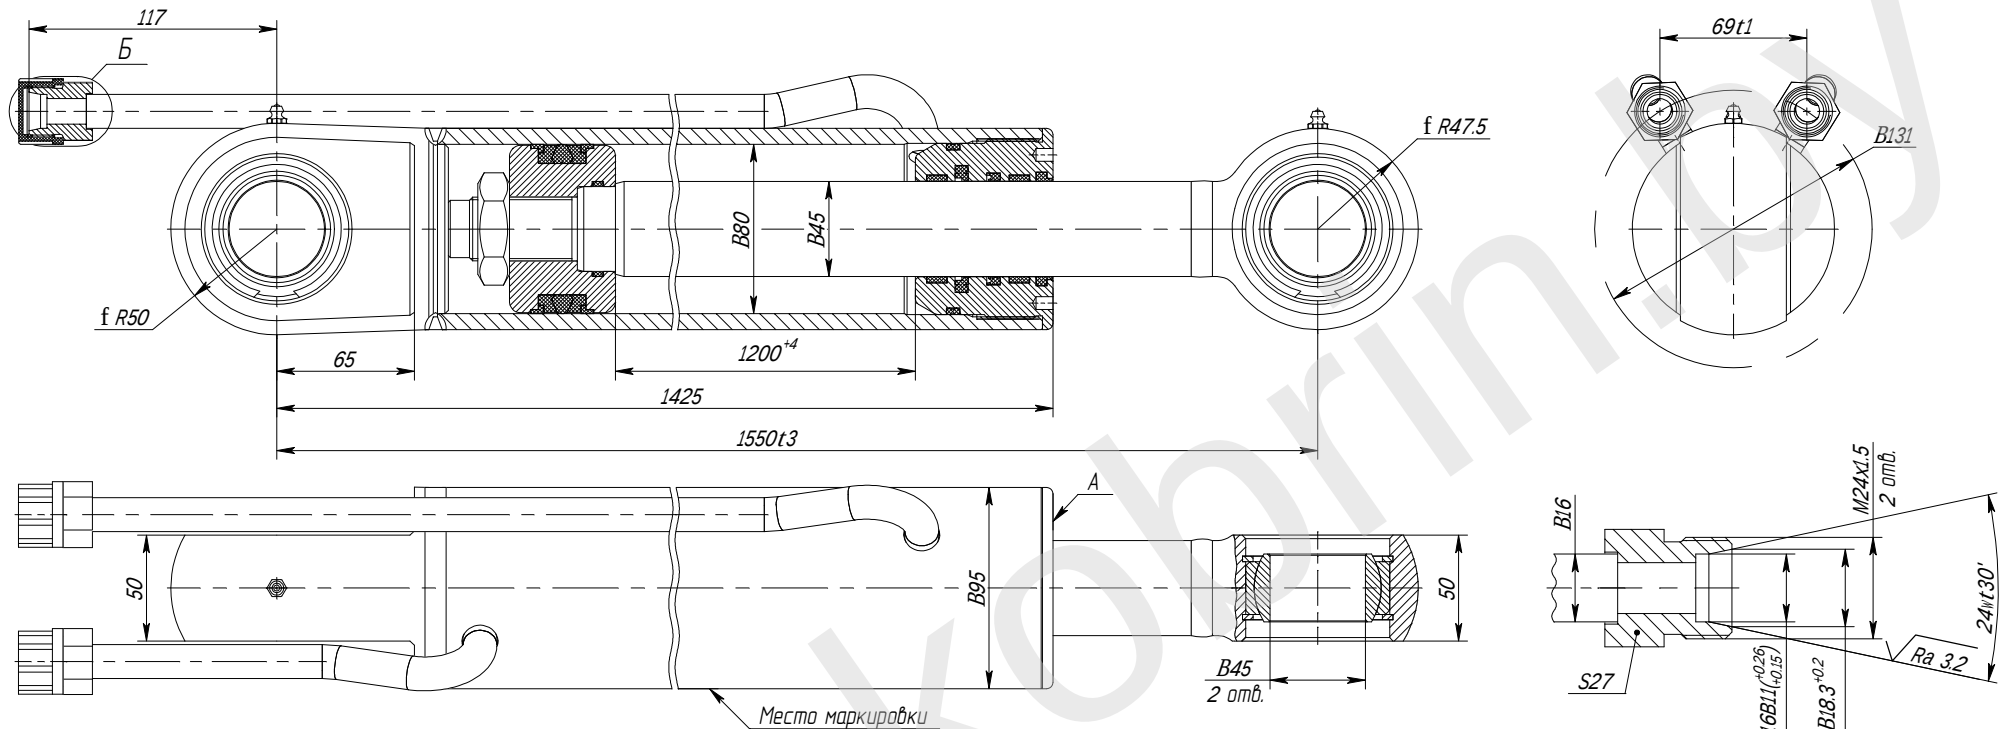

Уплотнения подвижных соединений фирм
GAPI GROUP и "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1117.80-45-1200, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

грунтовка Belakor 01 ТУ РБ 600112981.013;

Применяемость: гидроцилиндр телескопической рукояти экскаватора
пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -28.

холостого хода -1.5

страгивания -2.0

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119,3

тянущее -81,6

Масса, кг -48