



Гидроцилиндр КГЦ1211.100-60-S

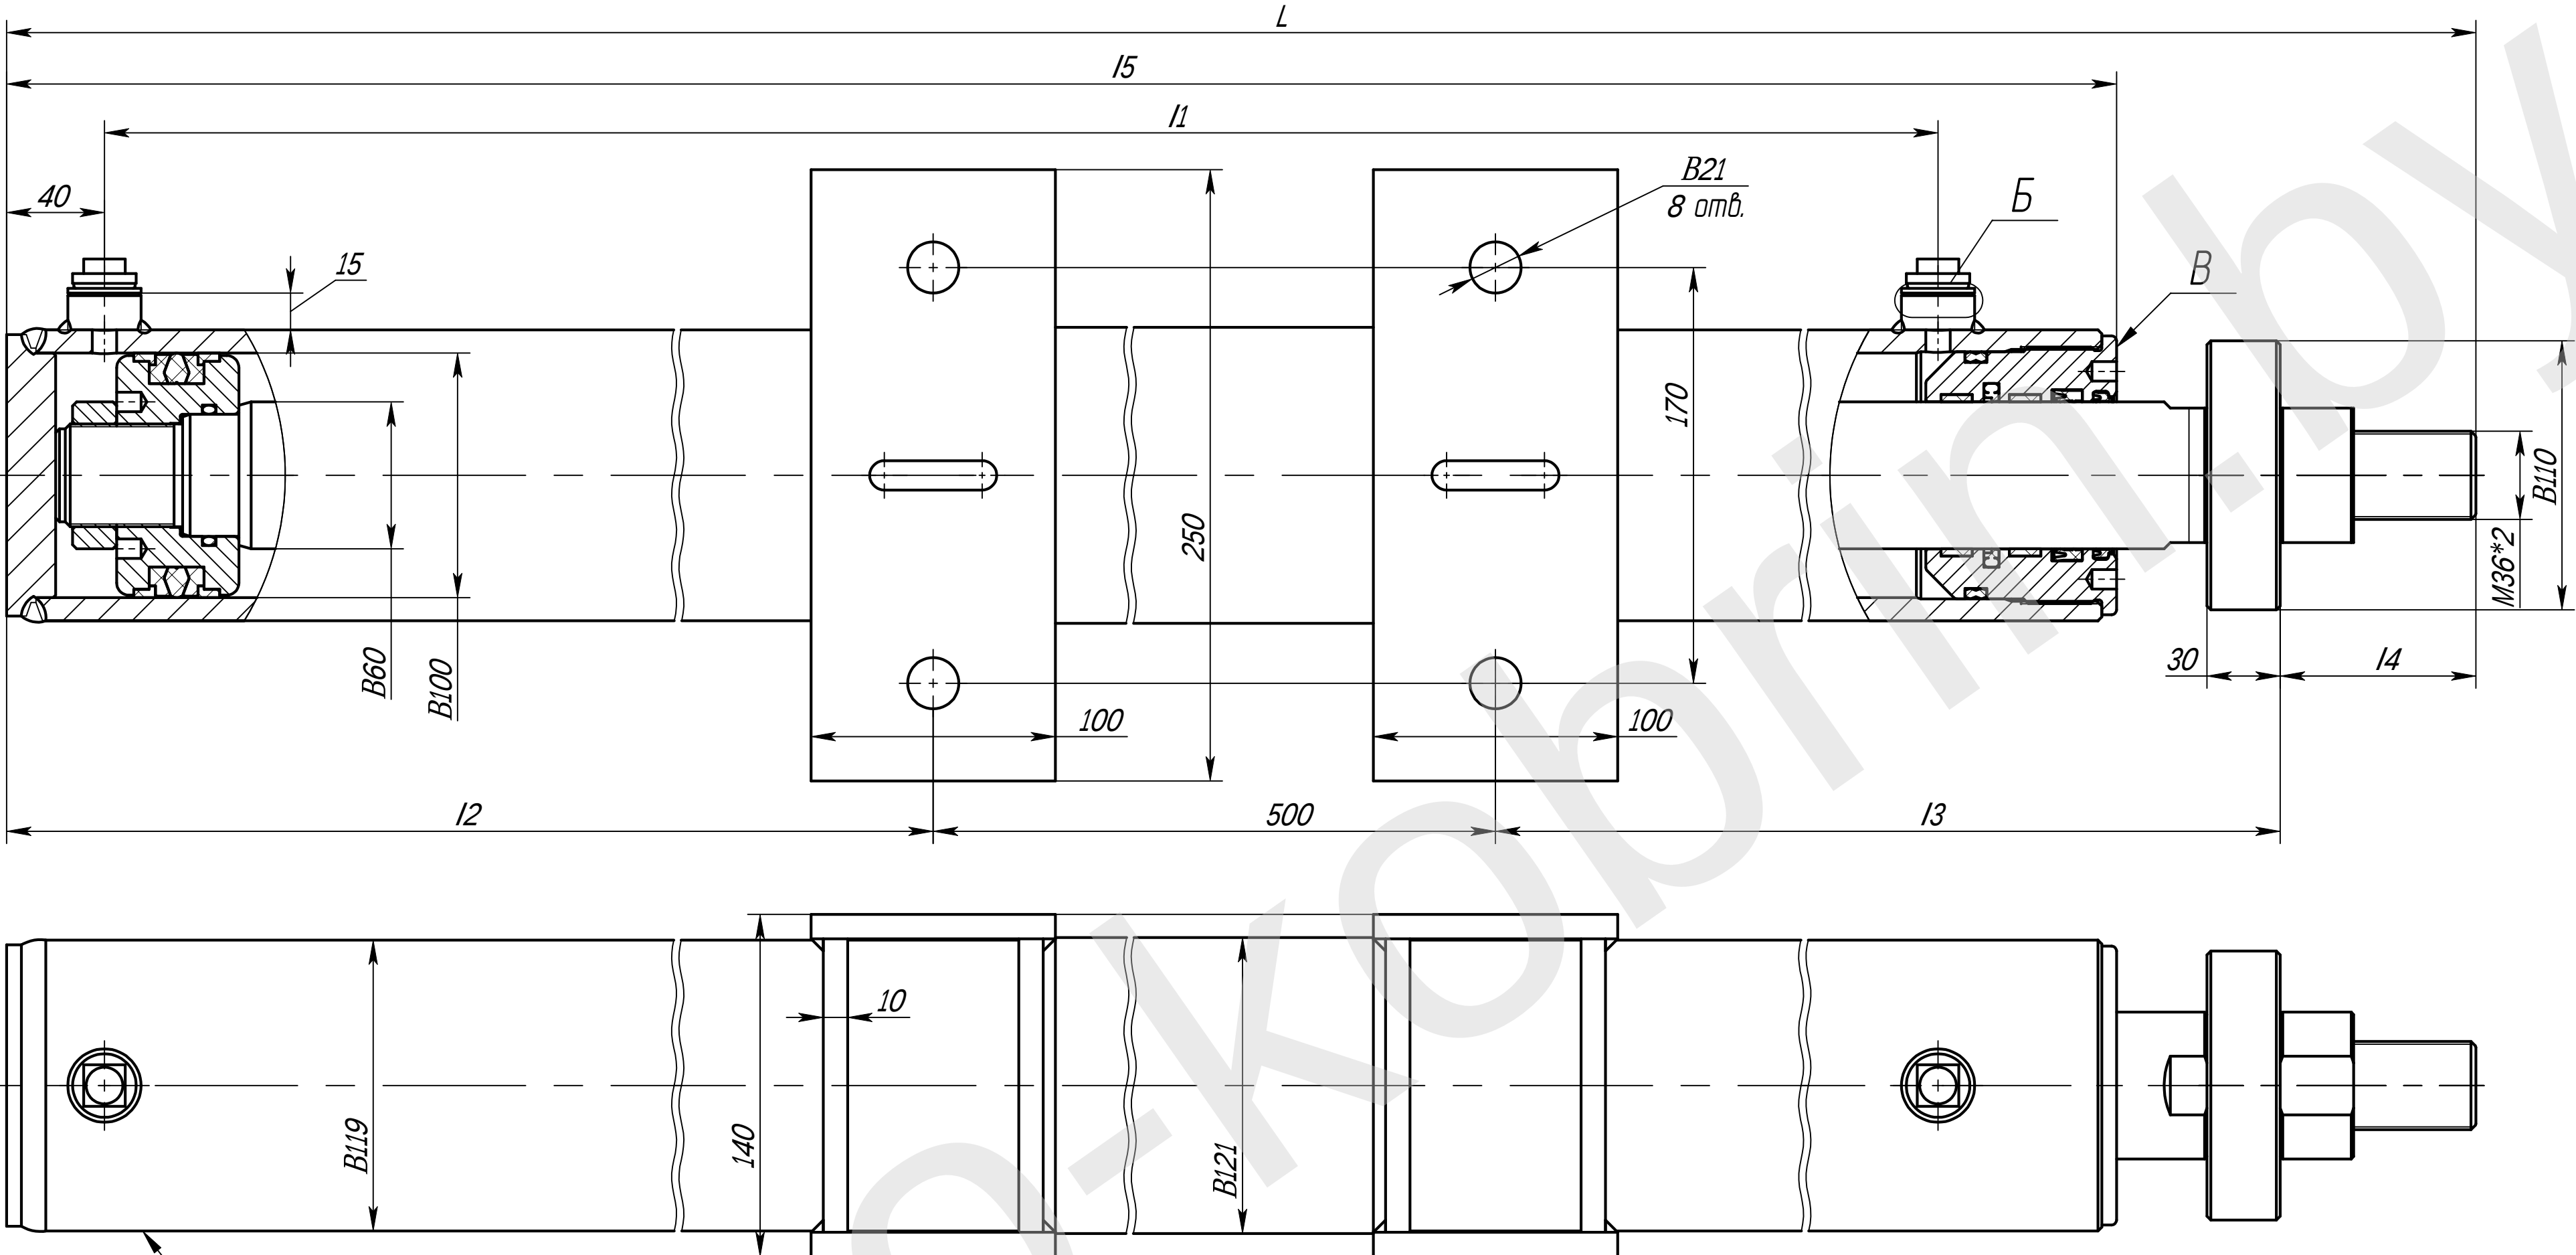

Место маркировки

Уплотнение по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP" и "Trelleborg".
Пример маркировки: КГЦ1211.100-60-1500, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. В.

Обозначение	Размеры, мм									Масса, кг	Применяемость
	S		L		I1	I2	I3	I4	I5		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.							
КГЦ1211.100-60-1500	1500	+6	1820	t 3	1560	740	500	80	1673	100,8	для управления толкающей стенкой US303W-1 пр-ва ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" - УКХ"
КГЦ1211-01.100-60-1850	1850	+6	2268	t 3	1910	723	980	65	2023	119,8	

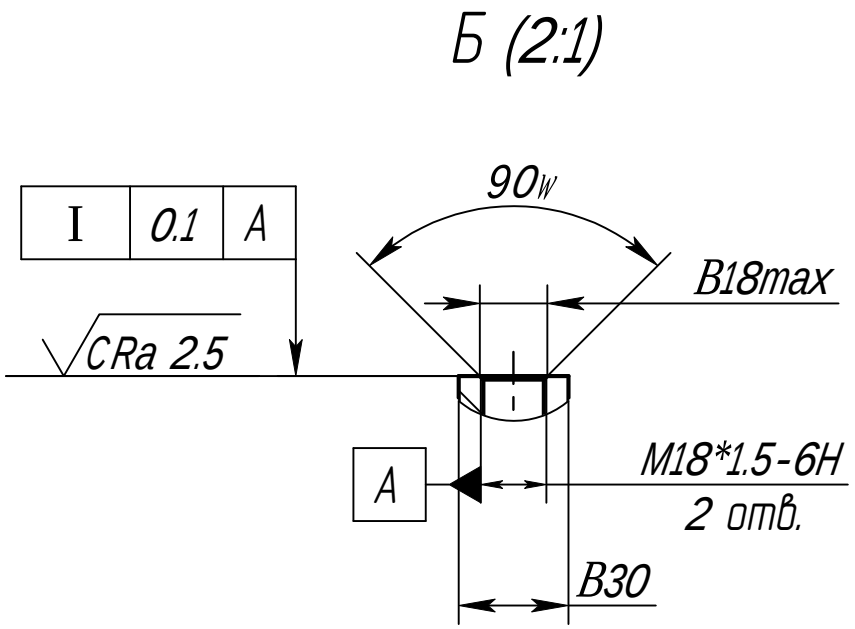

Давление, МПа
номинальное - 16
максимальное - 20
Усилие на штоке, кН:
толкающее - 119,3
тянущее - 76,4