


Гидроцилиндр КГЦ562.80-56-S

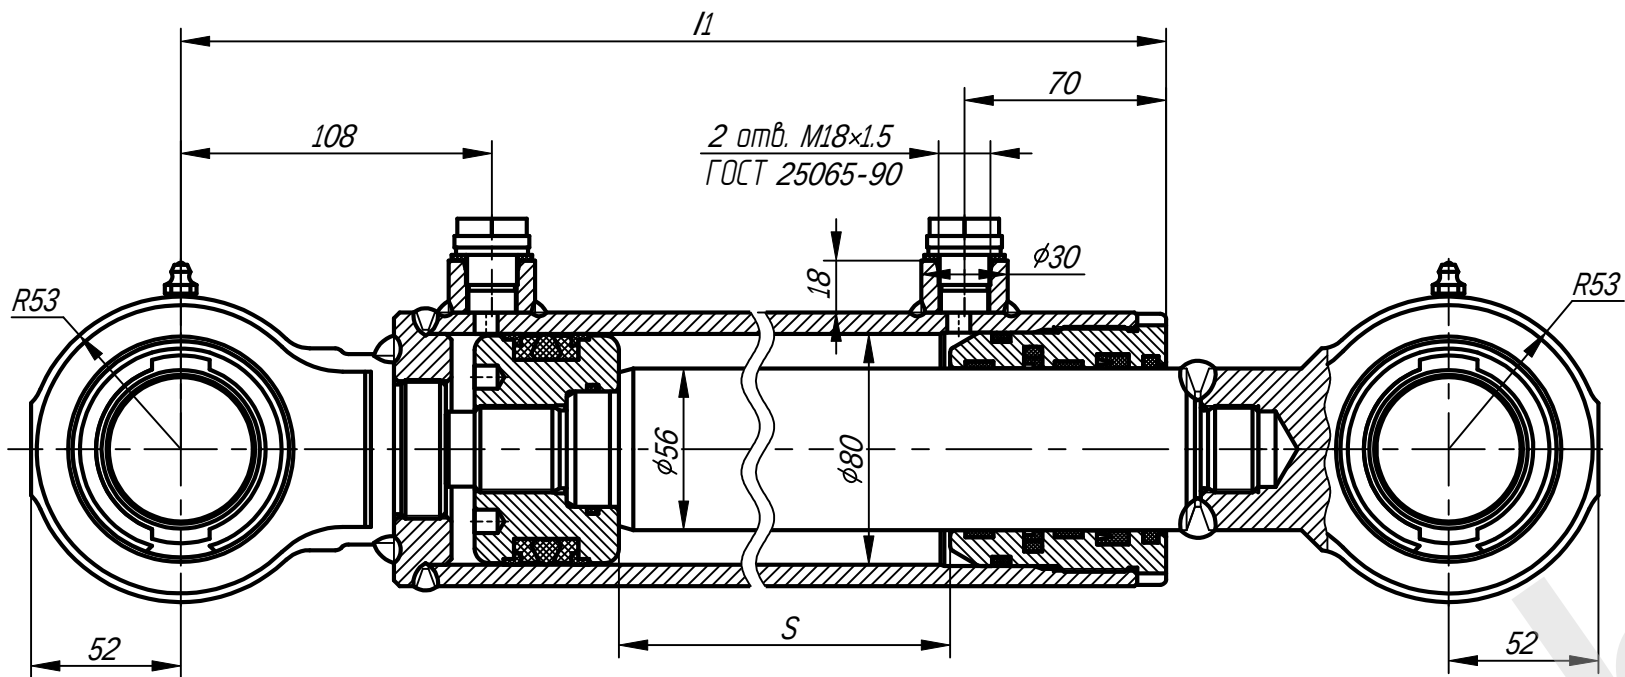

Уплотнения компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: Маркировать ударным способом шрифтом
5-Прз СТБ 992-95: (Обозначение (см. табл.);
ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 20 МПа; (дата изготовления); СН (порядковый
номер по системе нумерации изготовителя).


Давление, МПа	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
страгивания, не более	- 2.0
холостого хода, не более	- 1.5

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 95.5
тянущее	- 48.7
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C	- от -40°C до +55°C.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного
средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.
Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в
соответствии с инструкцией этого ТС.
При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки
должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия
для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных нерабочих поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр для коммунальной техники
(поворот цистерны мусоровозов КО-560, ДКТ-245) для
АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.

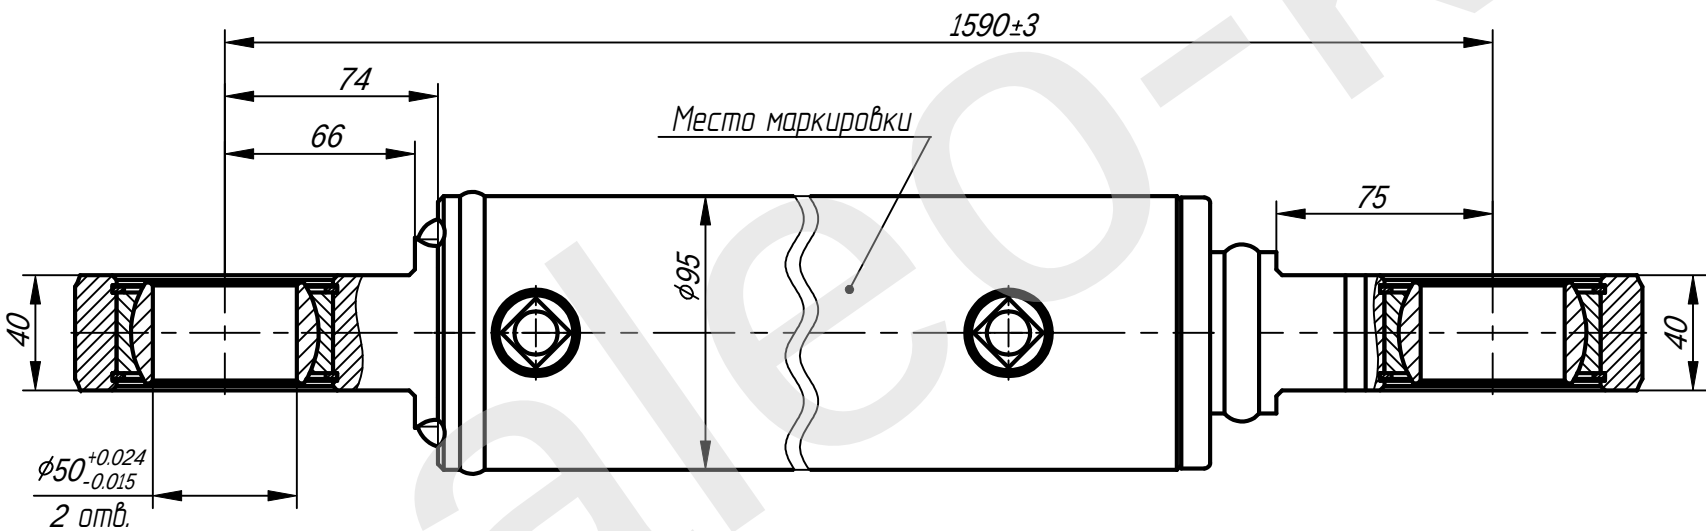

Обозначение	S, мм	L1, мм	Масса, кг
КГЦ562.80-56-1265/ Ц20-80-60-1265.11	1265 ⁺⁶	1492	57
КГЦ562-01.80-56-1125 / Ц20-80-60-1125.11	1125 ⁺⁴	1352	54,7